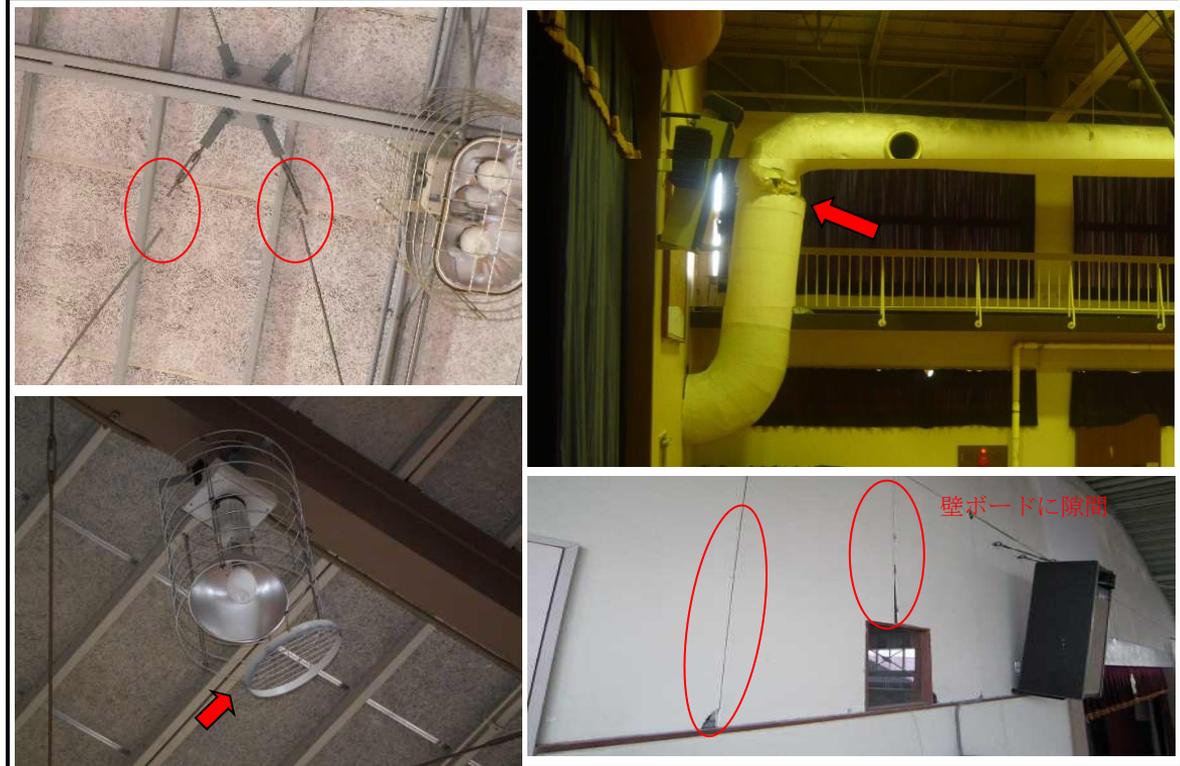


# 避難所緊急点検チェックリスト

| 調 査  |                                     | 判定結果            |  |
|--|-------------------------------------|-----------------|--|
| 方法   | 外観のみ実施 / 内観調査も併せて実施                 |                 |  |
| 1 一見して危険と判定される（該当する場合は○をつけ危険と判定し調査を終了する）   |                                     | 判定結果            |  |
| <input type="checkbox"/>   | 建築物全体又は一部の崩落・落階がある                  | 施設が危険な状態        |  |
| <input type="checkbox"/>   | 基礎の著しい破壊、上部構造との著しいずれがある             |                 |  |
| <input type="checkbox"/>   | 建築物全体又は一部の著しい傾斜がある                  |                 |  |
|    |                                     |                 |  |
| 2 全体の状況に関する点検項目  |                                     | 判定結果            |  |
| <input type="checkbox"/>   | 隣接する建物や周辺地盤による破壊の危険性（崖崩れなど）がある      | 施設が危険又は注意を要する状態 |  |
| <input type="checkbox"/>   | 建物が多少なりとも傾斜している                     |                 |  |
| <input type="checkbox"/>   | 柱や梁に構成要素が曲がる現象（座屈）が発生している           |                 |  |
| <input type="checkbox"/>   | 筋交いにたわんでいるもの、あるいは破断しているものがある        |                 |  |
| <input type="checkbox"/>   | 柱と梁の接合部が一部破断している、接合部に亀裂が発生している      |                 |  |
| <input type="checkbox"/>   | 柱脚が部分的にでも破損している                     |                 |  |
| <input type="checkbox"/>   | 高所からコンクリート片が落下した、あるいは落下しかかっている      |                 |  |
| <input type="checkbox"/>   | 鉄筋コンクリートの部分に比較的大きなひび割れ（2mm程度）が見られる  |                 |  |
|  |                                     |                 |  |
| <input type="checkbox"/>   | 鉄骨部材に著しい腐食が見られる                     |                 |  |
| <input type="checkbox"/>   | 窓ガラス・窓枠にひび割れが見られる、窓枠がひずみスムーズに開閉できない |                 |  |
| <input type="checkbox"/>   | 外装材や内装材にひび割れや隙間が見られる                |                 |  |
| <input type="checkbox"/>   | 屋外階段やひさしがわずかに傾斜あるいは移動している           |                 |  |

|  |                 |
|--|-----------------|
| <input type="checkbox"/> 照明や吊り物が部分的にずれている<br><input type="checkbox"/> 天井裏を目視できる場合に天井ブレースにたわんでいるものや破断したのものがある<br><input type="checkbox"/> その他、異常が見られる | 施設が危険又は注意を要する状態 |
|   |                 |
| <b>3つり天井に関する点検項目</b>   | 判定結果            |
| <input type="checkbox"/> 天井の一部でも落下または落下しそうな状態である<br><input type="checkbox"/> 天井の周囲または段差に破損がある※<br><input type="checkbox"/> 天井が部分的にずれている※             | 施設が危険な状態        |
|    |                 |

《第 回目チェック》 平成 年 月 日 時 実施者

※落下防止対策がなされている場合の判定結果は「施設が危険又は注意を要する状態」

※チェックが1箇所でも入れば、右端の判定結果となる。

文部科学省「学校施設における天井等落下防止対策のための手引」（平成 25 年 8 月）を参考に作成