


危険物施設別推移

(平成21年度～30年度)

施設別 年度	製 造 所	貯 蔵 所								取 扱 所					計
		屋 内 貯 蔵 所	屋 外 タン ク 貯 蔵 所	屋 内 タン ク 貯 蔵 所	地 下 タン ク 貯 蔵 所	簡 易 タン ク 貯 蔵 所	移 動 タン ク 貯 蔵 所	屋 外 貯 蔵 所	小 計	給 油		販 売 取 扱 所	一 般 取 扱 所	小 計	
										営 業 用	自 家 用				
21年	14	184	73	13	90		64	68	492	49	82	2	91	224	730
22年	15	184	75	12	85		64	69	489	45	82	2	92	221	725
23年	16	188	74	12	79		56	69	478	43	85	2	91	221	715
24年	15	190	74	12	73		56	69	474	43	85	2	91	221	710
25年	15	193	76	12	72		57	69	479	39	85	2	91	217	711
26年	15	201	71	11	70		58	69	480	38	89	2	89	218	713
27年	15	202	69	11	64		62	69	477	37	89	2	89	217	709
28年	16	205	68	11	61		65	69	479	37	88	2	88	215	710
29年	15	206	68	11	57		66	69	477	33	91	2	86	212	704
30年	15	203	69	11	55		63	69	470	33	93	2	87	215	700

完成検査済証交付施設

(平成21年度～30年度)

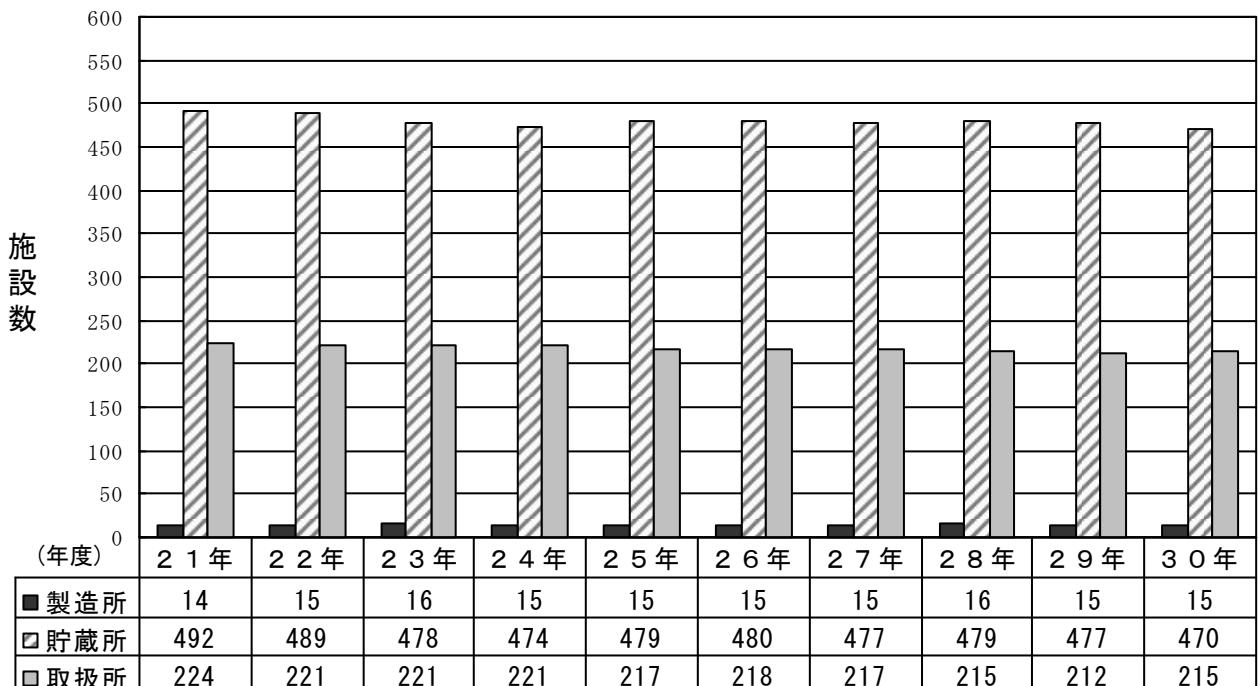

危険物施設数量・規制区分・許可・完成・廃止・査察件数別調

(平成30年度)

	計	数量別(※1)									許可		完成		廃止	査察件数
		五倍以下	五倍を超え十倍以下	十倍を超え五十倍以下	五十倍を超え百倍以下	百倍を超え百五十倍以下	百五十倍を超え二百倍以下	二百倍を超え千倍以下	千倍を超える	設置	変更	設置	変更			
製造所	15	1	4	5	2				3		1	13	1	13	1	1
貯蔵所	屋内貯蔵所	203	88	36	43	4	7	8	10	7	3	2	4	2	7	61
	屋外タンク貯蔵所	69	21	17	17	5	5	3	1		2		2		1	4
	屋内タンク貯蔵所	11	4	5	2											2
	地下タンク貯蔵所	55	24	12	11	4	1			3	1	3	3	3	5	9
	簡易タンク貯蔵所															
	移動タンク貯蔵所	63	54		2	7					2	4 (※2)	2	6 (※2)	11 (※3)	62
	屋外貯蔵所	69	1	39	25	4										1
	小計	470	192	109	100	24	13	11	14	7	8	9	11	11	24	139
取扱所	給油取扱所	営業用	33				1	3	5	24		7		5		7
		自家用	93	3	10	71	9				3	11	3	11	1	16
	販売取扱所	2	1		1											
	一般取扱所	87	29	32	25				1	4	139	4	126	3	22	
	小計	215	33	42	97	10	3	5	25		7	157	7	142	4	45
計	700	226	155	202	36	16	16	42	7	16	179	19	166	29	185	

※1 数量別は完成検査済証交付施設。

※2 転入。

※3 転出を含む。

完成検査前検査数

(平成30年度)

種別	屋内貯蔵タンク	屋外貯蔵タンク	地下貯蔵タンク	簡易貯蔵タンク	移動貯蔵タンク	第二十号タンク 政令第九条第一項	計
検査区分						18	18
水張検査						18	18
水圧検査			2		365		367
計			2		365	18	385

危険物申請届出状況

(平成30年度)

予防規程認可申請書	3
仮使用承認申請書	162
仮貯蔵・仮取扱承認申請書	2
廃止届出書	19
種類数量変更届出書	16
譲渡引渡届出書	2
保安監督者選任解任届出書	83
変更届出書	67
危険作業開始届出書	21
再交付申請書	20
資料提出書	297
休止再開届出書	
少量危険物貯蔵所取扱所設置変更)届出書	56
少量危険物貯蔵所取扱所廃止届出書	22
指定可燃物貯蔵所取扱所設置変更)届出書	63
指定可燃物貯蔵所取扱所廃止届出書	7
圧縮アセチレンガス等貯蔵取扱開始 廃止)届出書	66
計	906